


Bestellblatt ALB-R

| | |
|----------------|--|
| Kundenadresse: | <input type="checkbox"/> Bestellung <input type="checkbox"/> Anfrage |
| | Datum: |
| Objekt: | Sachbearbeiter/Telefon: |
| Lieferadresse: | E-Mail: |
| | Projektleiter/Telefon: |
| Liefertermin: | Monteur/Telefon: |

| Position | Anzahl | A | B | C | D | E | F | G | Vmin | Vmid | Vmax |
|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Bestellinformation:

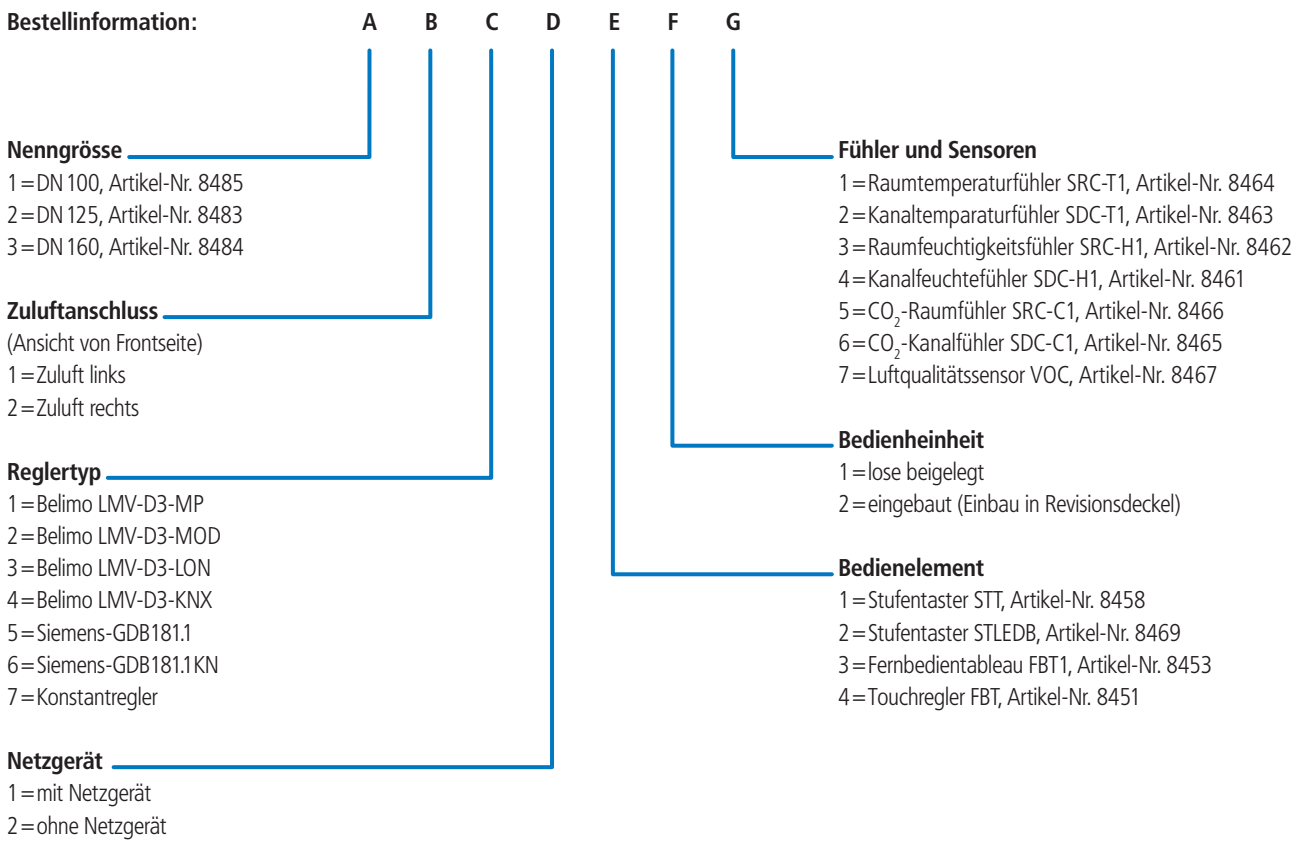

- Nenngrösse**
- 1 = DN 100, Artikel-Nr. 8485
 - 2 = DN 125, Artikel-Nr. 8483
 - 3 = DN 160, Artikel-Nr. 8484

- Zuluftanschluss**
(Ansicht von Frontseite)
- 1 = Zuluft links
 - 2 = Zuluft rechts

- Reglertyp**
- 1 = Belimo LMV-D3-MP
 - 2 = Belimo LMV-D3-MOD
 - 3 = Belimo LMV-D3-LON
 - 4 = Belimo LMV-D3-KNX
 - 5 = Siemens-GDB181.1
 - 6 = Siemens-GDB181.1KN
 - 7 = Konstantregler

- Netzgerät**
- 1 = mit Netzgerät
 - 2 = ohne Netzgerät

- Fühler und Sensoren**
- 1 = Raumtemperaturfühler SRC-T1, Artikel-Nr. 8464
 - 2 = Kanaltemperaturfühler SDC-T1, Artikel-Nr. 8463
 - 3 = Raumfeuchtigkeitsfühler SRC-H1, Artikel-Nr. 8462
 - 4 = Kanalfeuchtefühler SDC-H1, Artikel-Nr. 8461
 - 5 = CO₂-Raumfühler SRC-C1, Artikel-Nr. 8466
 - 6 = CO₂-Kanalfühler SDC-C1, Artikel-Nr. 8465
 - 7 = Luftqualitätssensor VOC, Artikel-Nr. 8467

- Bedieneinheit**
- 1 = lose beigelegt
 - 2 = eingebaut (Einbau in Revisionsdeckel)

- Bedienelement**
- 1 = Stufentaster STT, Artikel-Nr. 8458
 - 2 = Stufentaster STLEDB, Artikel-Nr. 8469
 - 3 = Fernbedientableau FBT1, Artikel-Nr. 8453
 - 4 = Touchregler FBT, Artikel-Nr. 8451