

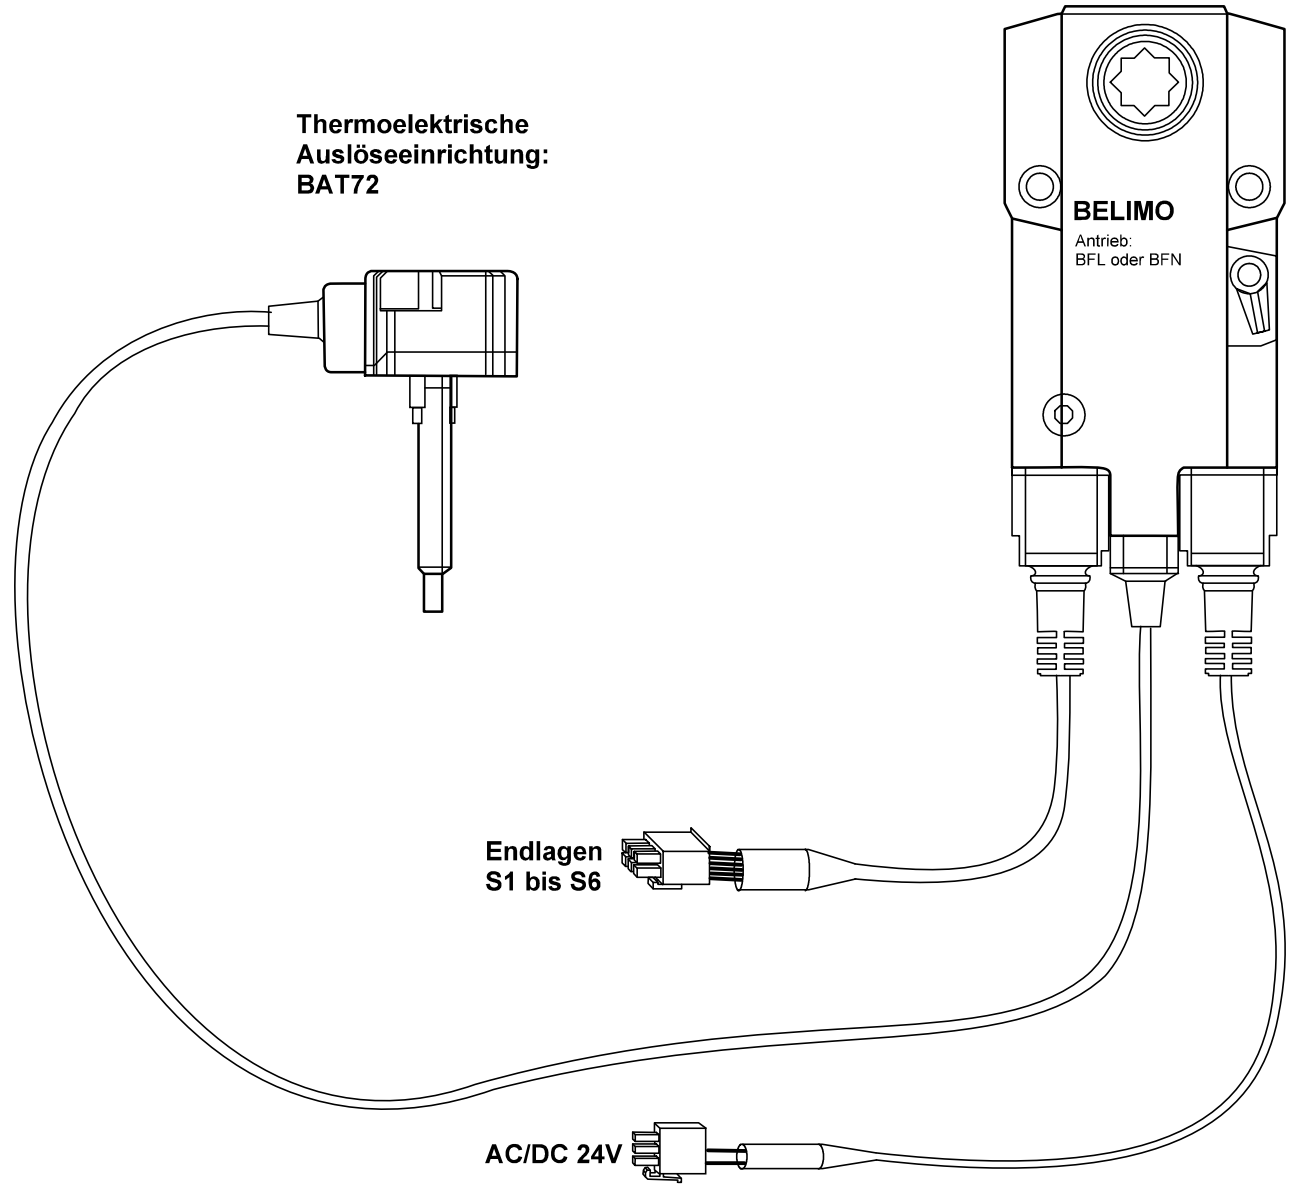


Feldebene

Thermoelektrische
Auslöseinrichtung:
BAT72

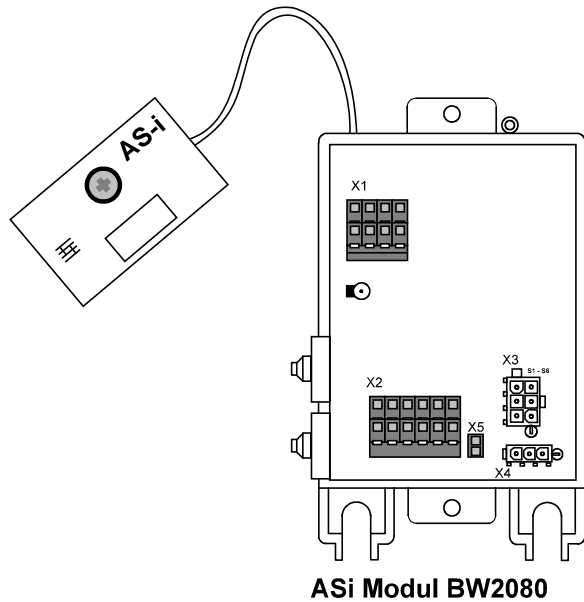


Feldebene



Benötigtes Zubehör
BW4708
ASI-5/ASI-3 Hand-
adressiergerät zur
Adressierung von
ASi Modulen



Info:

Um die Kabellänge möglichst gering zu halten ist wo möglich mit Stichleitungen anstelle von Kabelschleifen zu arbeiten!



gemäss ASI
Spezifikationen

Leitungslänge in Summe
100m, ohne reapter
oder Abschlusswiderstand

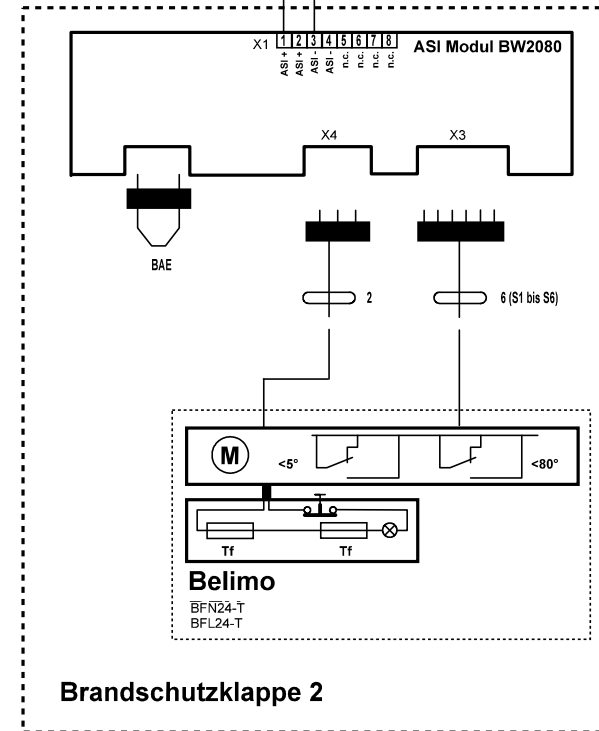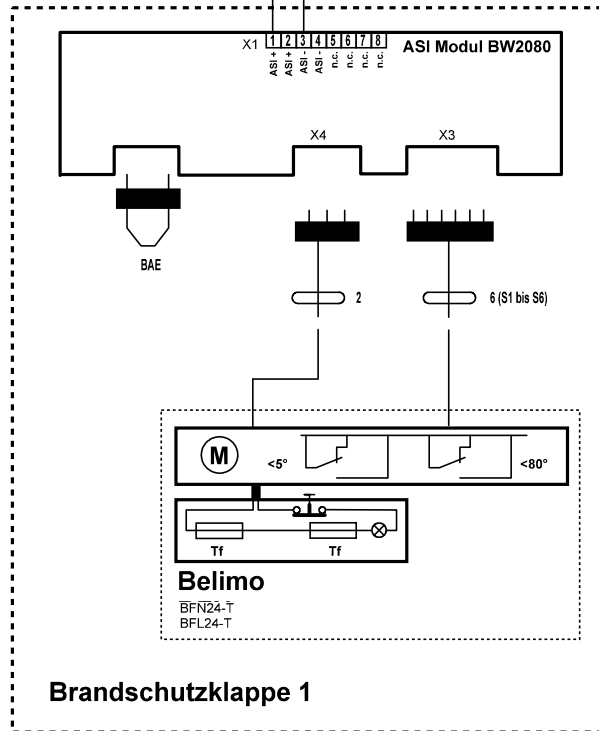

Gezeichnet bei geschlossener Brandenschutzklappe